



СВІТЛОСИГНАЛЬНА АРМАТУРА серії AD22E



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Призначення

Світлосигнальна арматура серії AD22E АСКО-УКРЕМ™ (далі – світлоарматура) призначена для світлової сигналізації стану електричних кіл та електрообладнання.

Застосовується в промисловому, технологічному, електрощитовому обладнанні.

2. Умовне позначення

AD22E-YDS


AD22E – серія.

Y – діаметр монтажного отвору.


3. Технічні характеристики

Номинальна робоча напруга U_e , В	AC	24, 220
	DC	24
Струм споживання, мА		5
Тип індикатора		світлодіод
Колір		білий, синій, зелений, жовтий, червоний
Ресурс, год		$\leq 2 \times 10^4$
Ступінь захисту з боку розсіювача		IP54

4. Електрична схема




5. Габаритні та установчі розміри

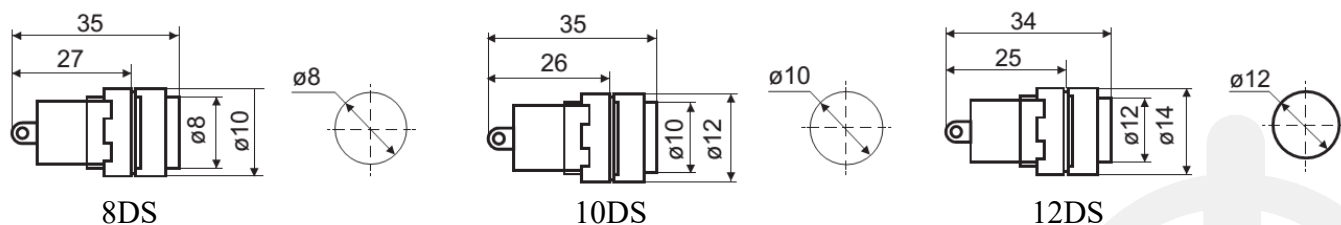

6. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур: $-5 \dots +40^\circ\text{C}$.
- Висота над рівнем моря: не більше 2000 м.
- Відносна вологість повітря не більше 80% при $+25^\circ\text{C}$.

7. Монтаж і обслуговування

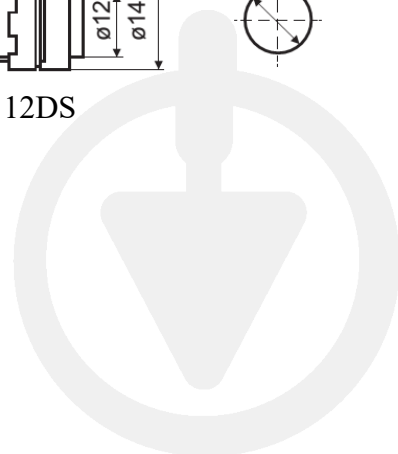

До самостійних робіт з монтажу світлоарматури допускається технічний персонал (категорія допуску не нижче III), що пройшов відповідний інструктаж.

Планово-профілактичні роботи виконуються у відповідності з Правилами експлуатації електроустановок і включають періодичний візуальний огляд, очищення від пилу і забруднень та періодичну перевірку надійності контактних з'єднань не рідше ніж один раз на пів року.

8. Заходи безпеки

Світлоарматура повинна встановлюватись у розподільче обладнання, яке має клас захисту від ураження електричним струмом не нижче 1.

Пам'ятайте! При підключенні світлоарматури до мережі, як і при проведенні будь-яких інших електротехнічних робіт, потрібно неухильно дотримуватись правил ПУЕ.

Установку, чищення і проведення планово-профілактичних робіт виконувати лише при відключеній електричній мережі!

9. Транспортування та зберігання

Транспортування світлоарматури допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що захищає вироби від механічних ушкоджень, забруднення та потрапляння вологи.

Зберігати світлоарматуру слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі навколишнього середовища від -10°C до $+45^{\circ}\text{C}$ і відносній вологості до 80%.

10. Гарантійні зобов'язання

Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ гарантує функціональну придатність світлоарматури протягом одного року з моменту продажу при дотриманні правил зберігання, транспортування, монтажу та експлуатації.

Корпорація АСКО-УКРЕМ

Київська обл., Києво-Святошинський район,

с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В

(044) 500-0033

www.acko.ua, info@acko.ua

Дата продажу _____

Підпис продавця _____

